



SEGMENT -1

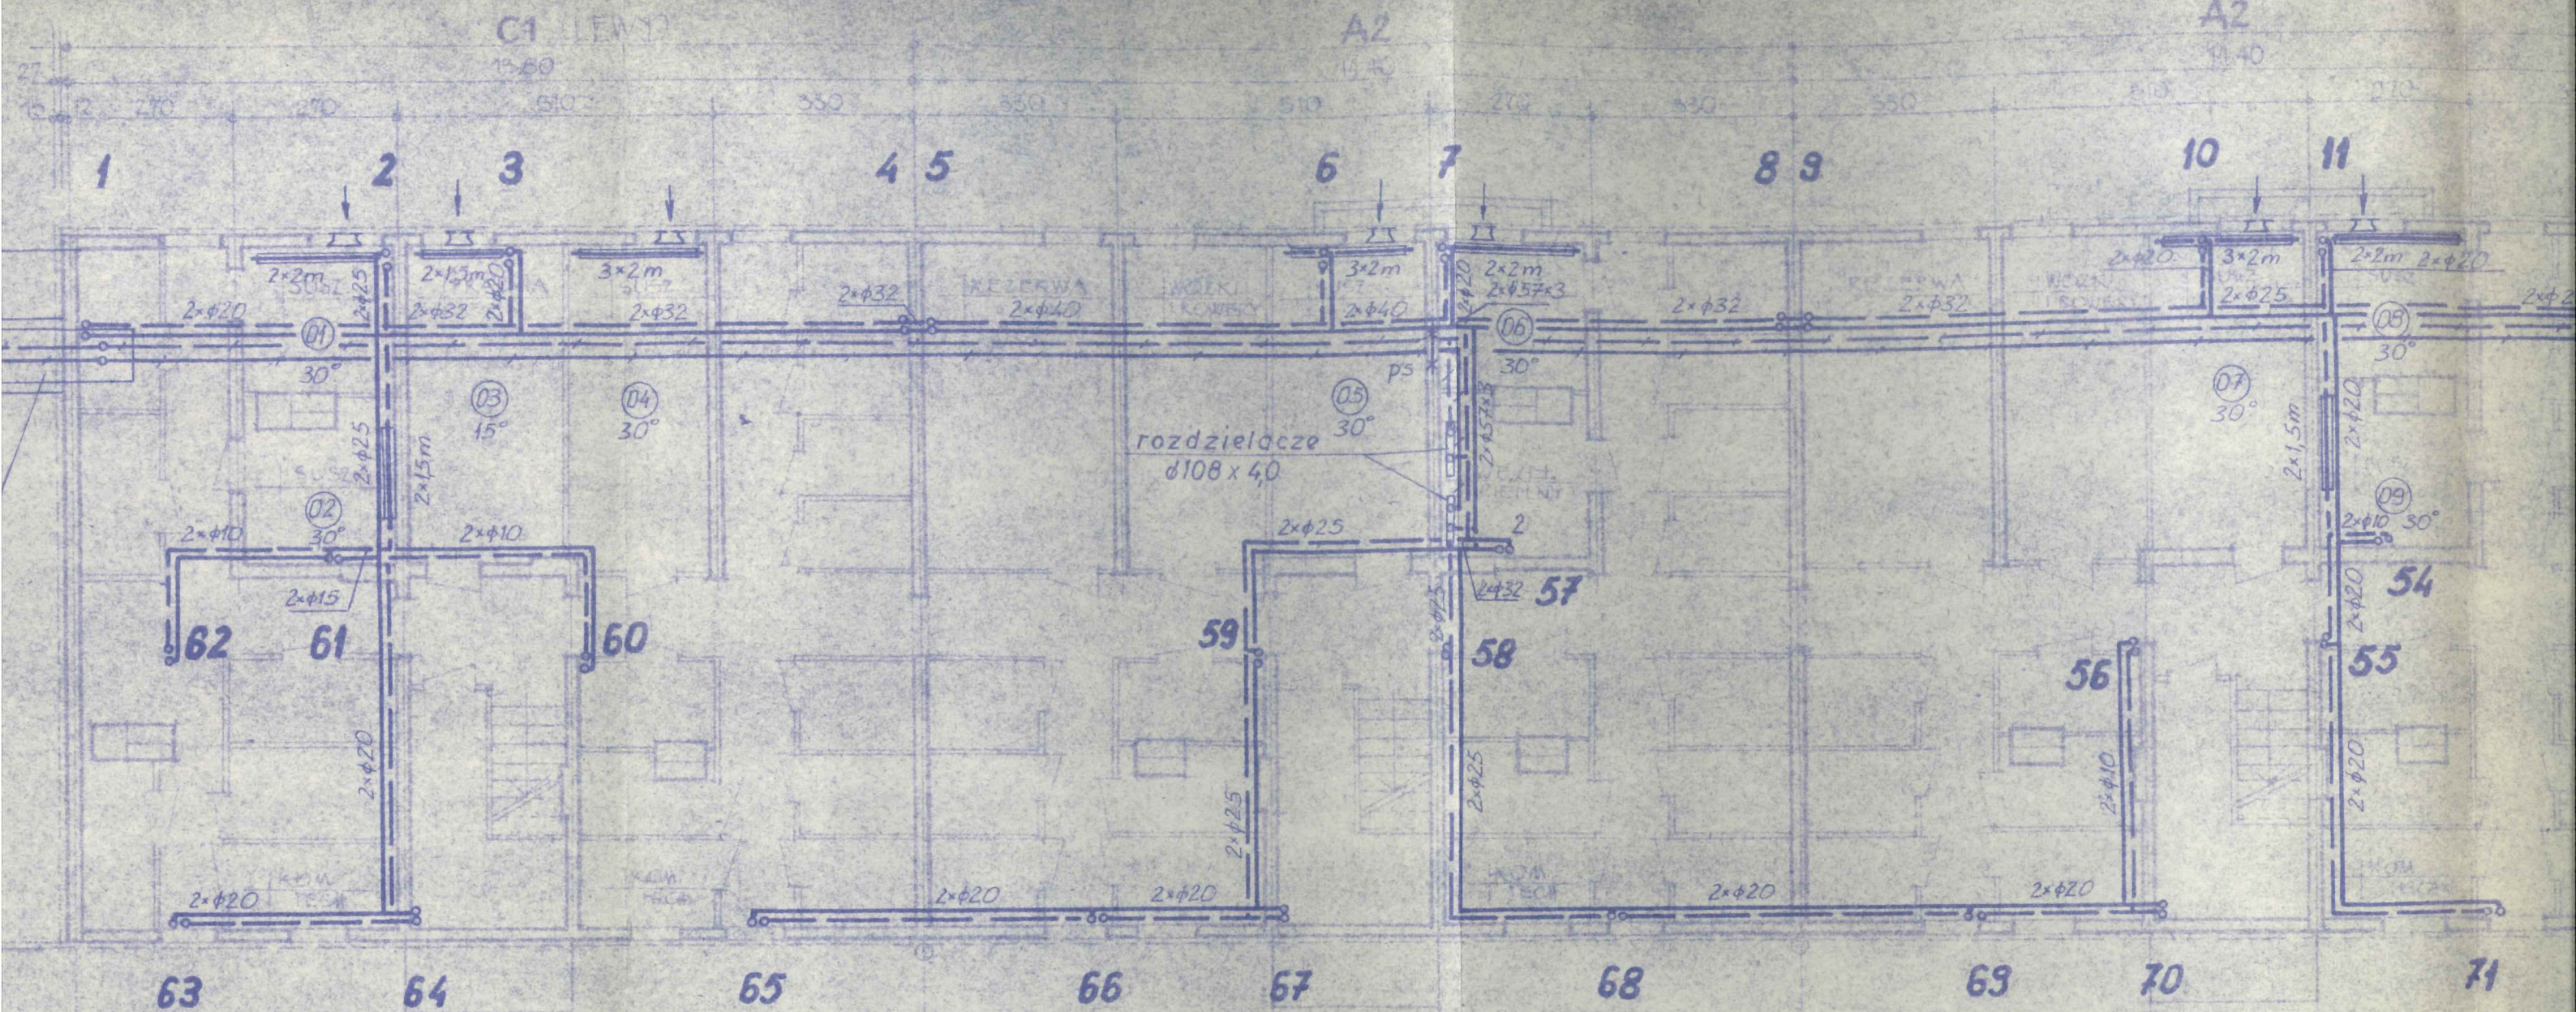

SEGMENT-2


2

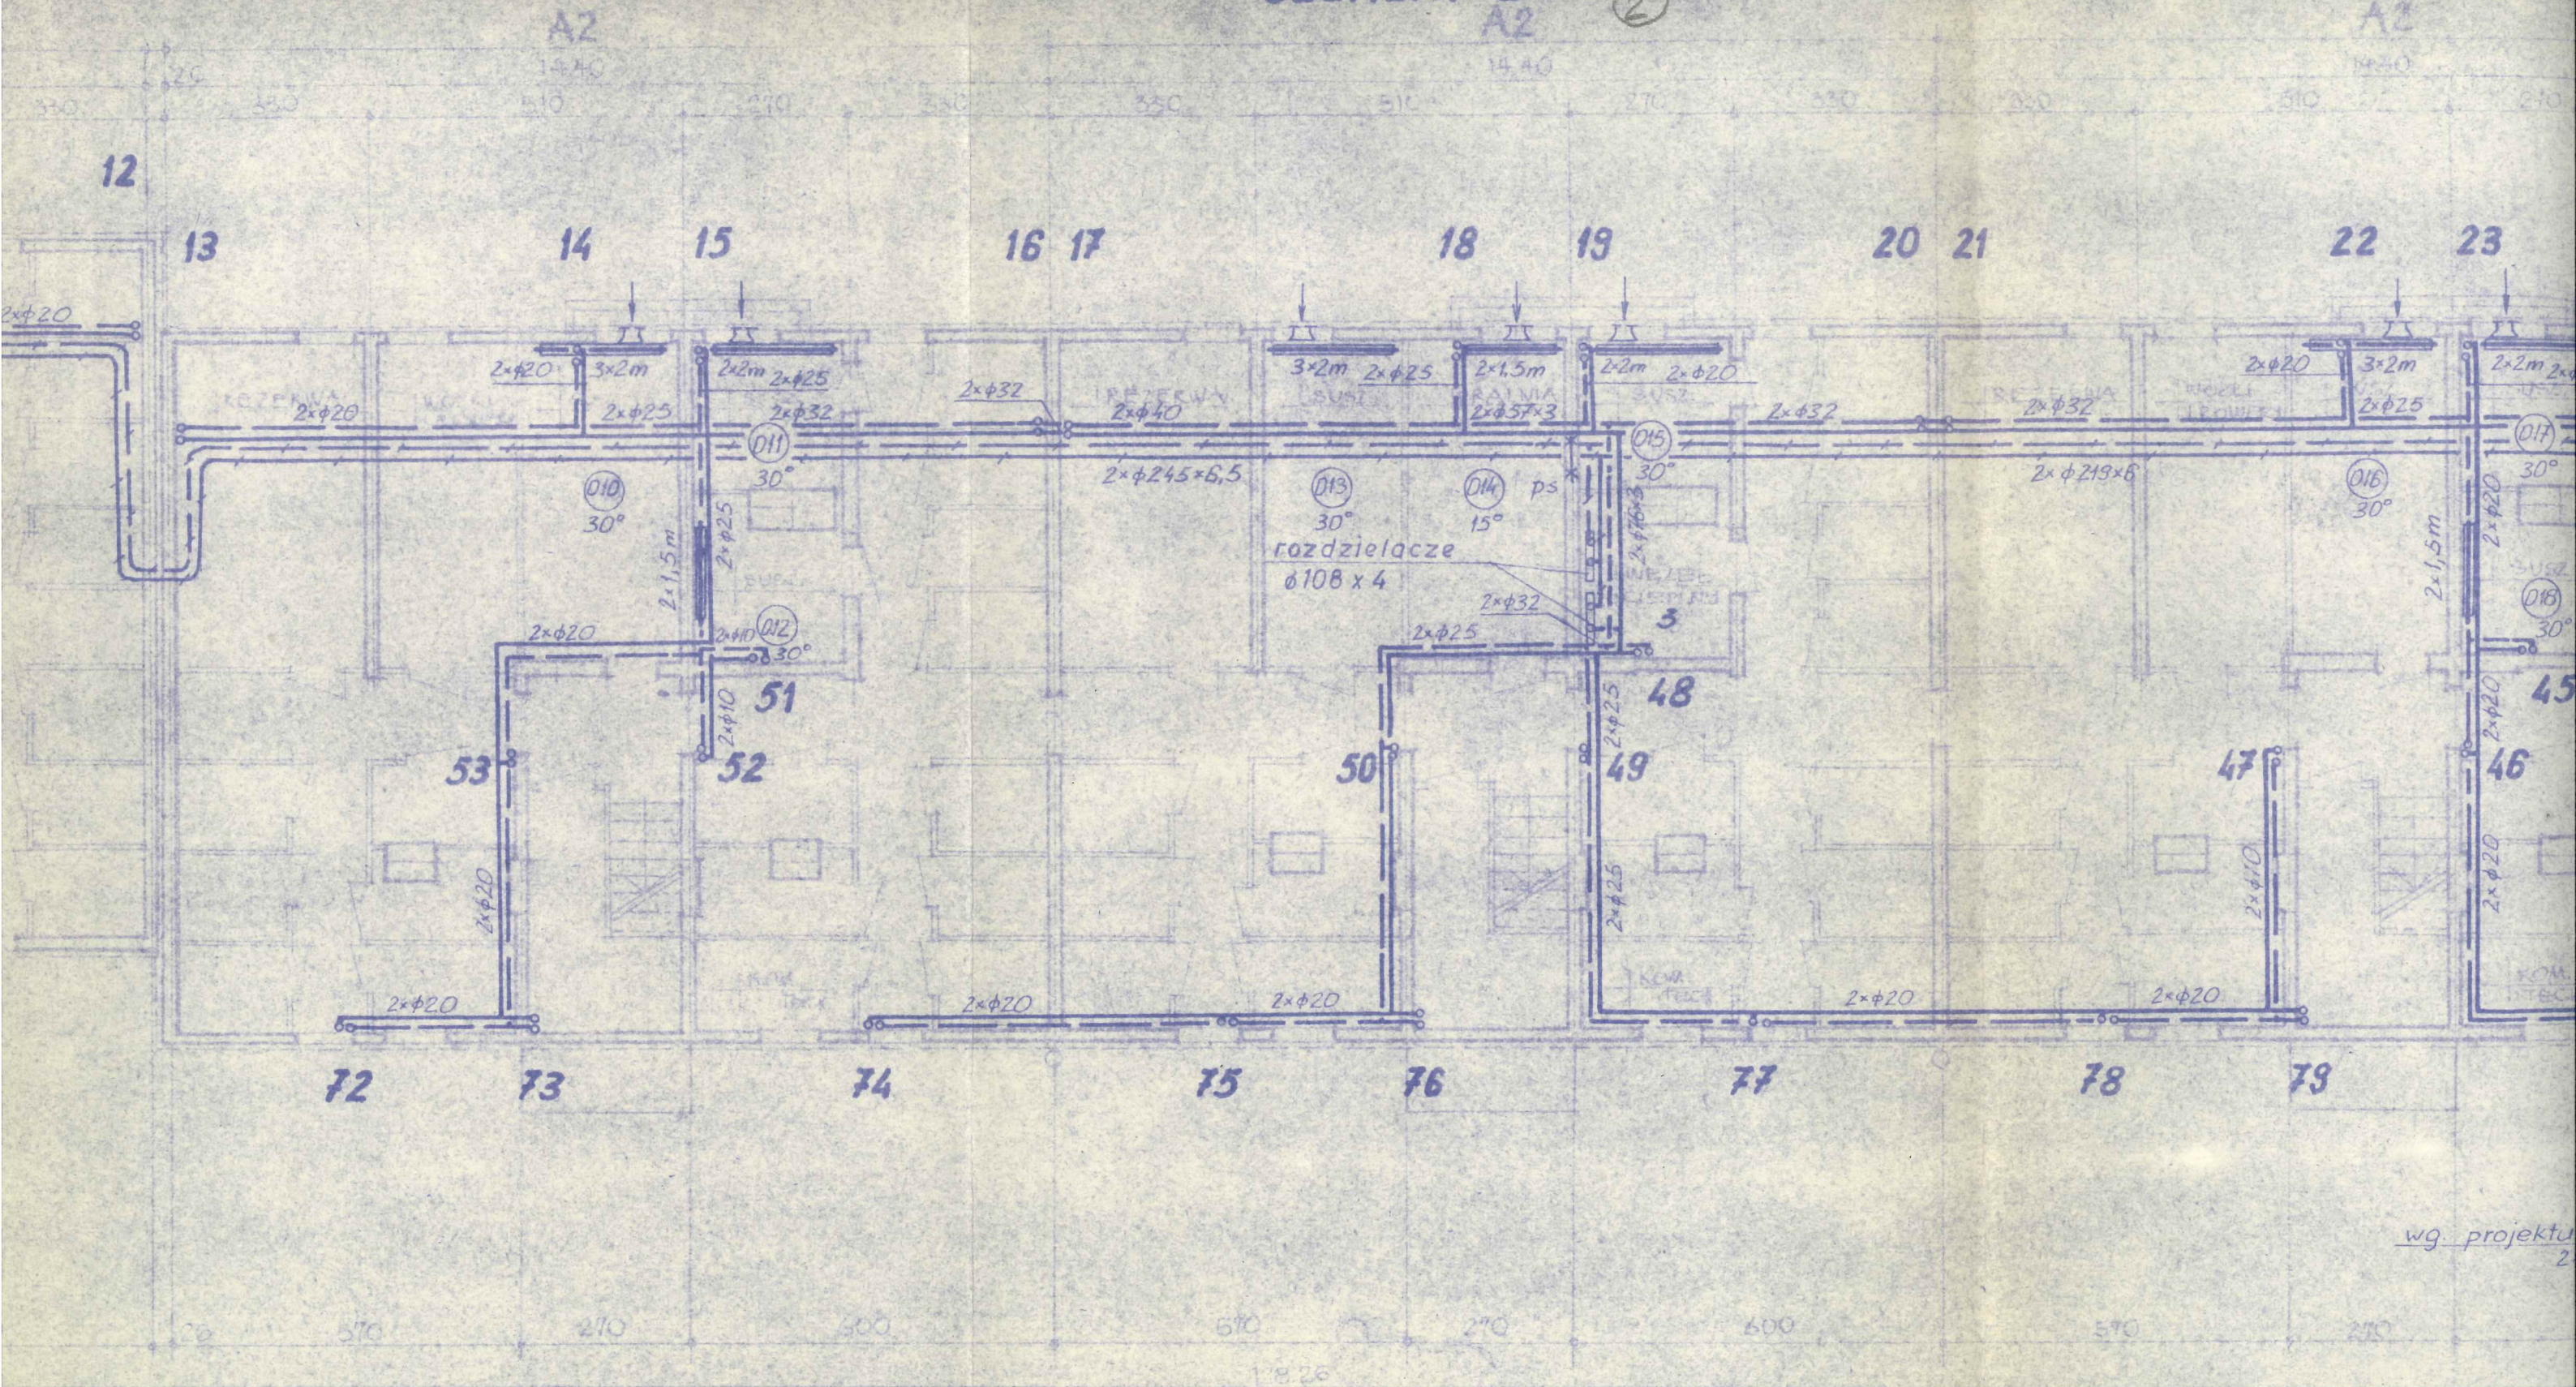

wg. projektu 2

SEGMENT -3


1

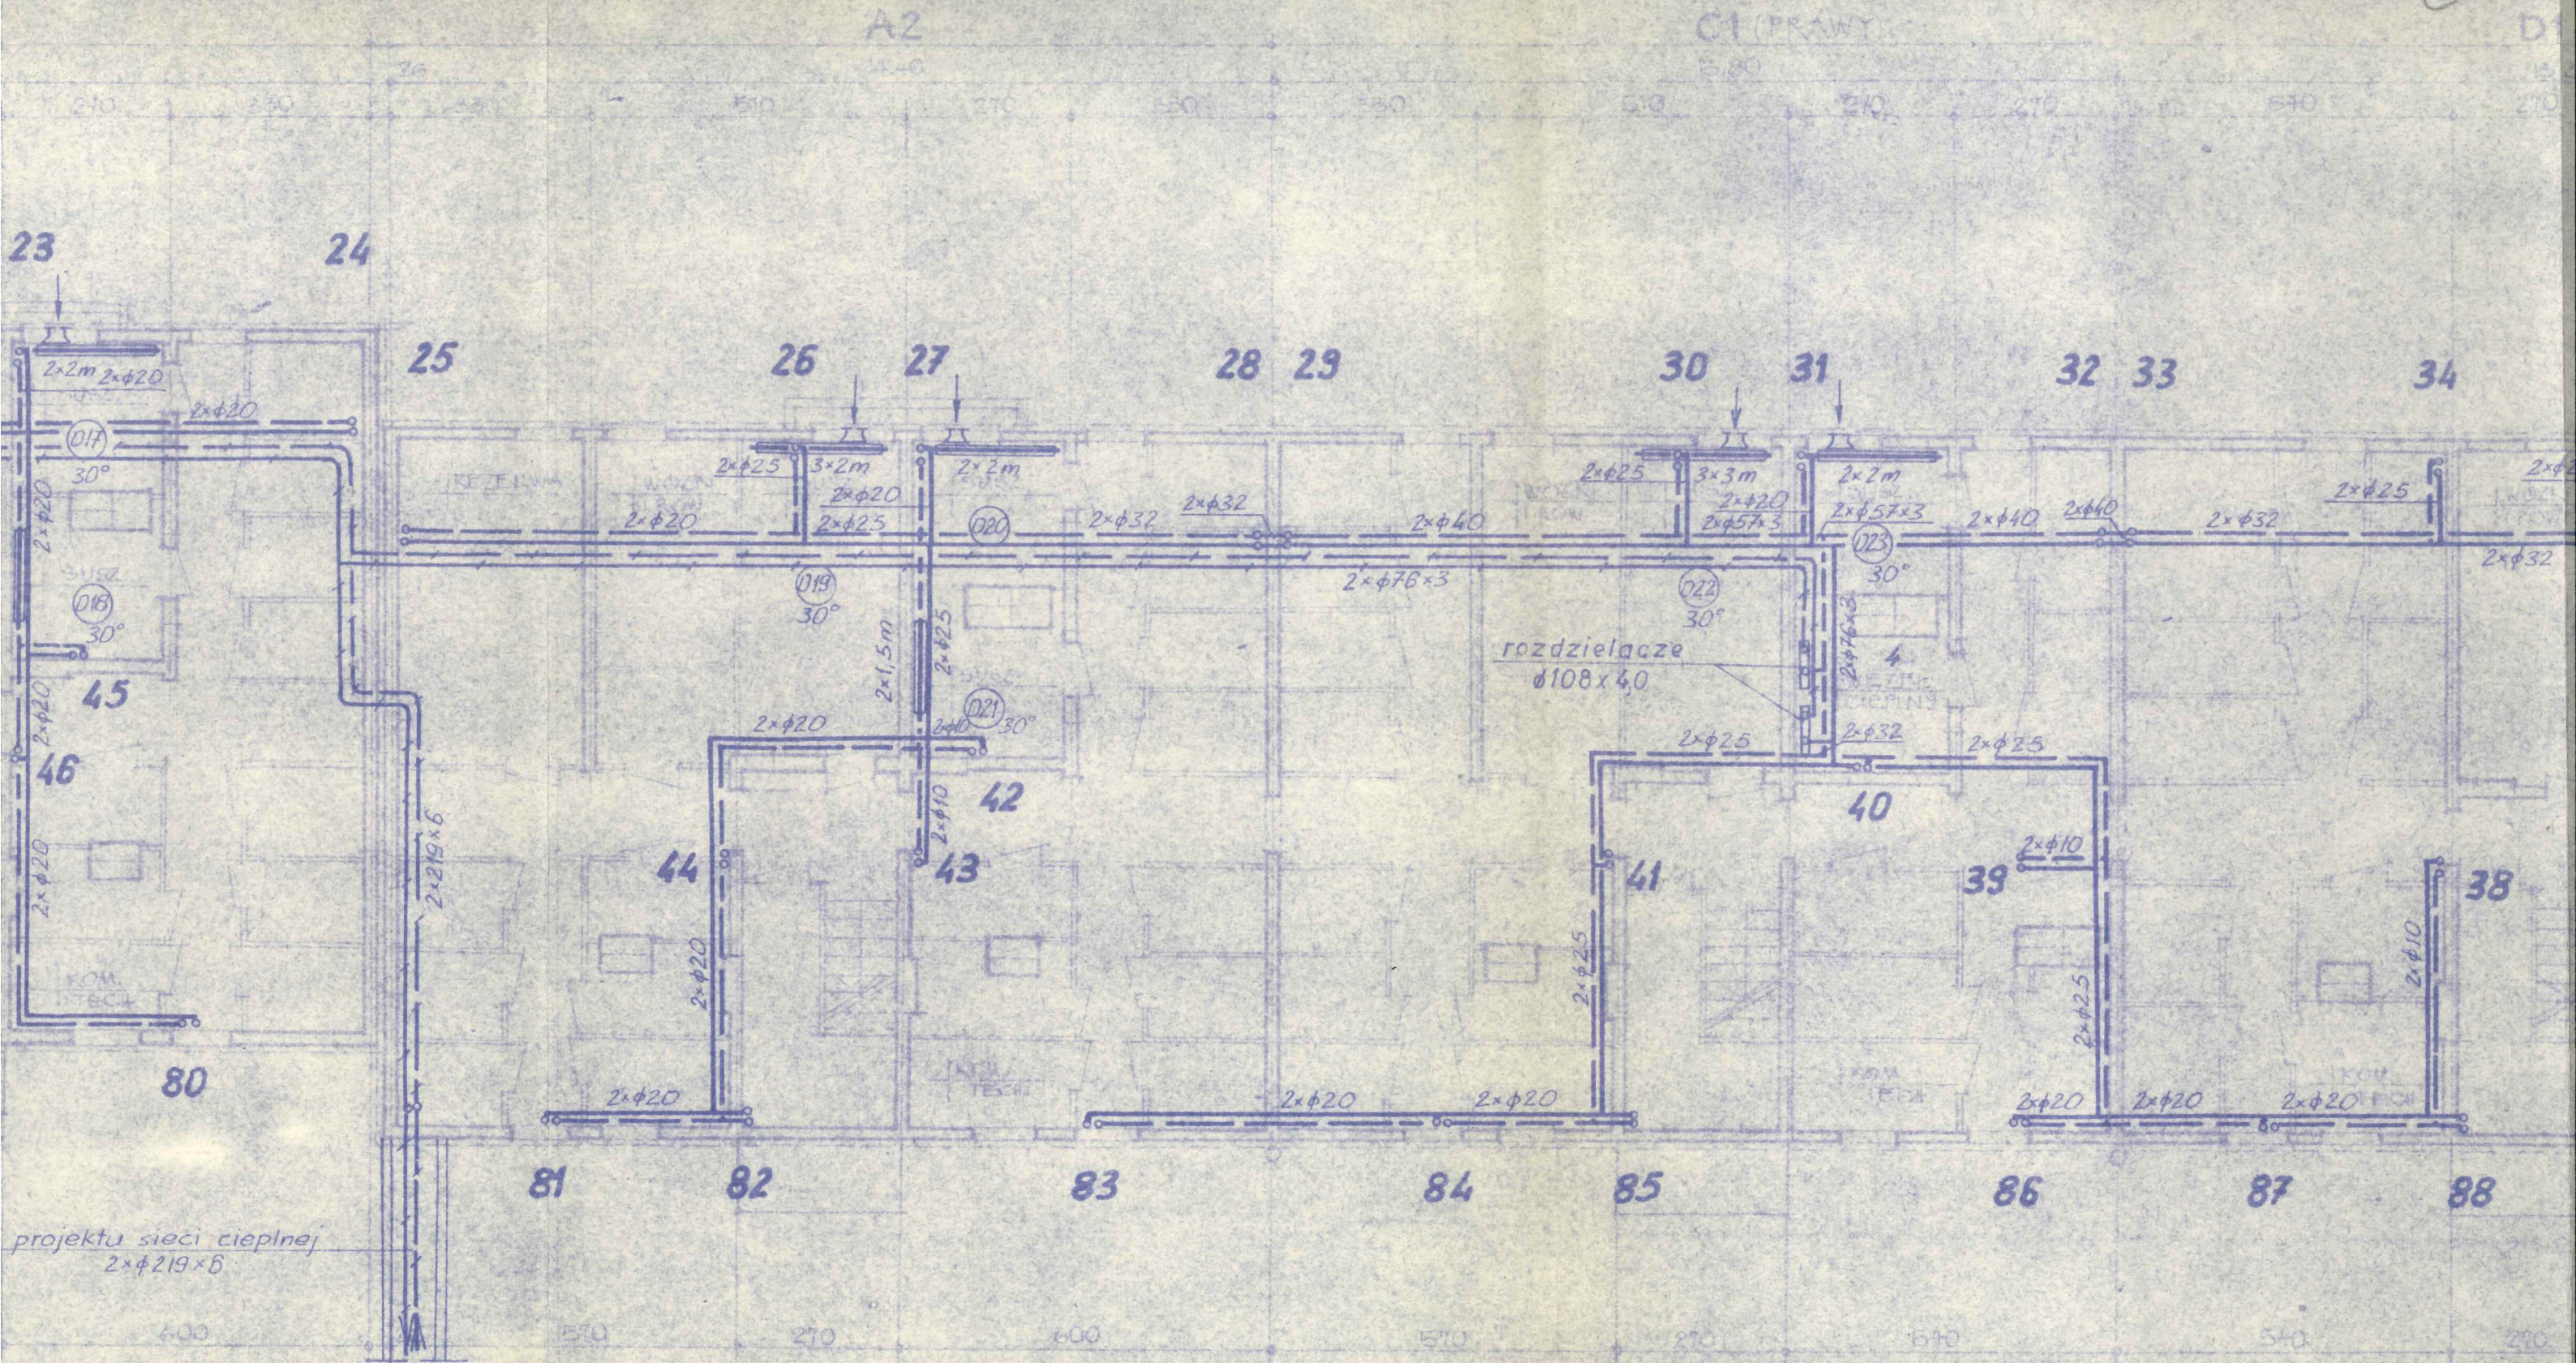

projektu sieci cieplnej
2xφ219x6



SIEĆ CIEPLNA




INSTALACJA WEWNĘTRZNA C.O.

C1 (PRAWY)

⑦


D1 CRWY

1. W PROJ. SIECI CIEPLNEJ BUD. NR 7 OD-
POWIADA BUDYNKOWI NR 2.
2. W PRALNIACH I SUSZARNIACH MONTOWAĆ
NAWIETRZAKI PODOKIENNE TYP A-1,5
3. SIEĆ ZEWNĘTRZNA C.O. I PRZYŁĄCZA DO
W CIEPLNYCH UJĘTO W ODDZIELNYM PROJ.
4. GRZEJNIKI W SUSZARNIACH Z RUR ZE-
-BROWYCH STAŁOWYCH $\varnothing 76 \times 30$, $2,15 \text{ m}^2/\text{mb.}$

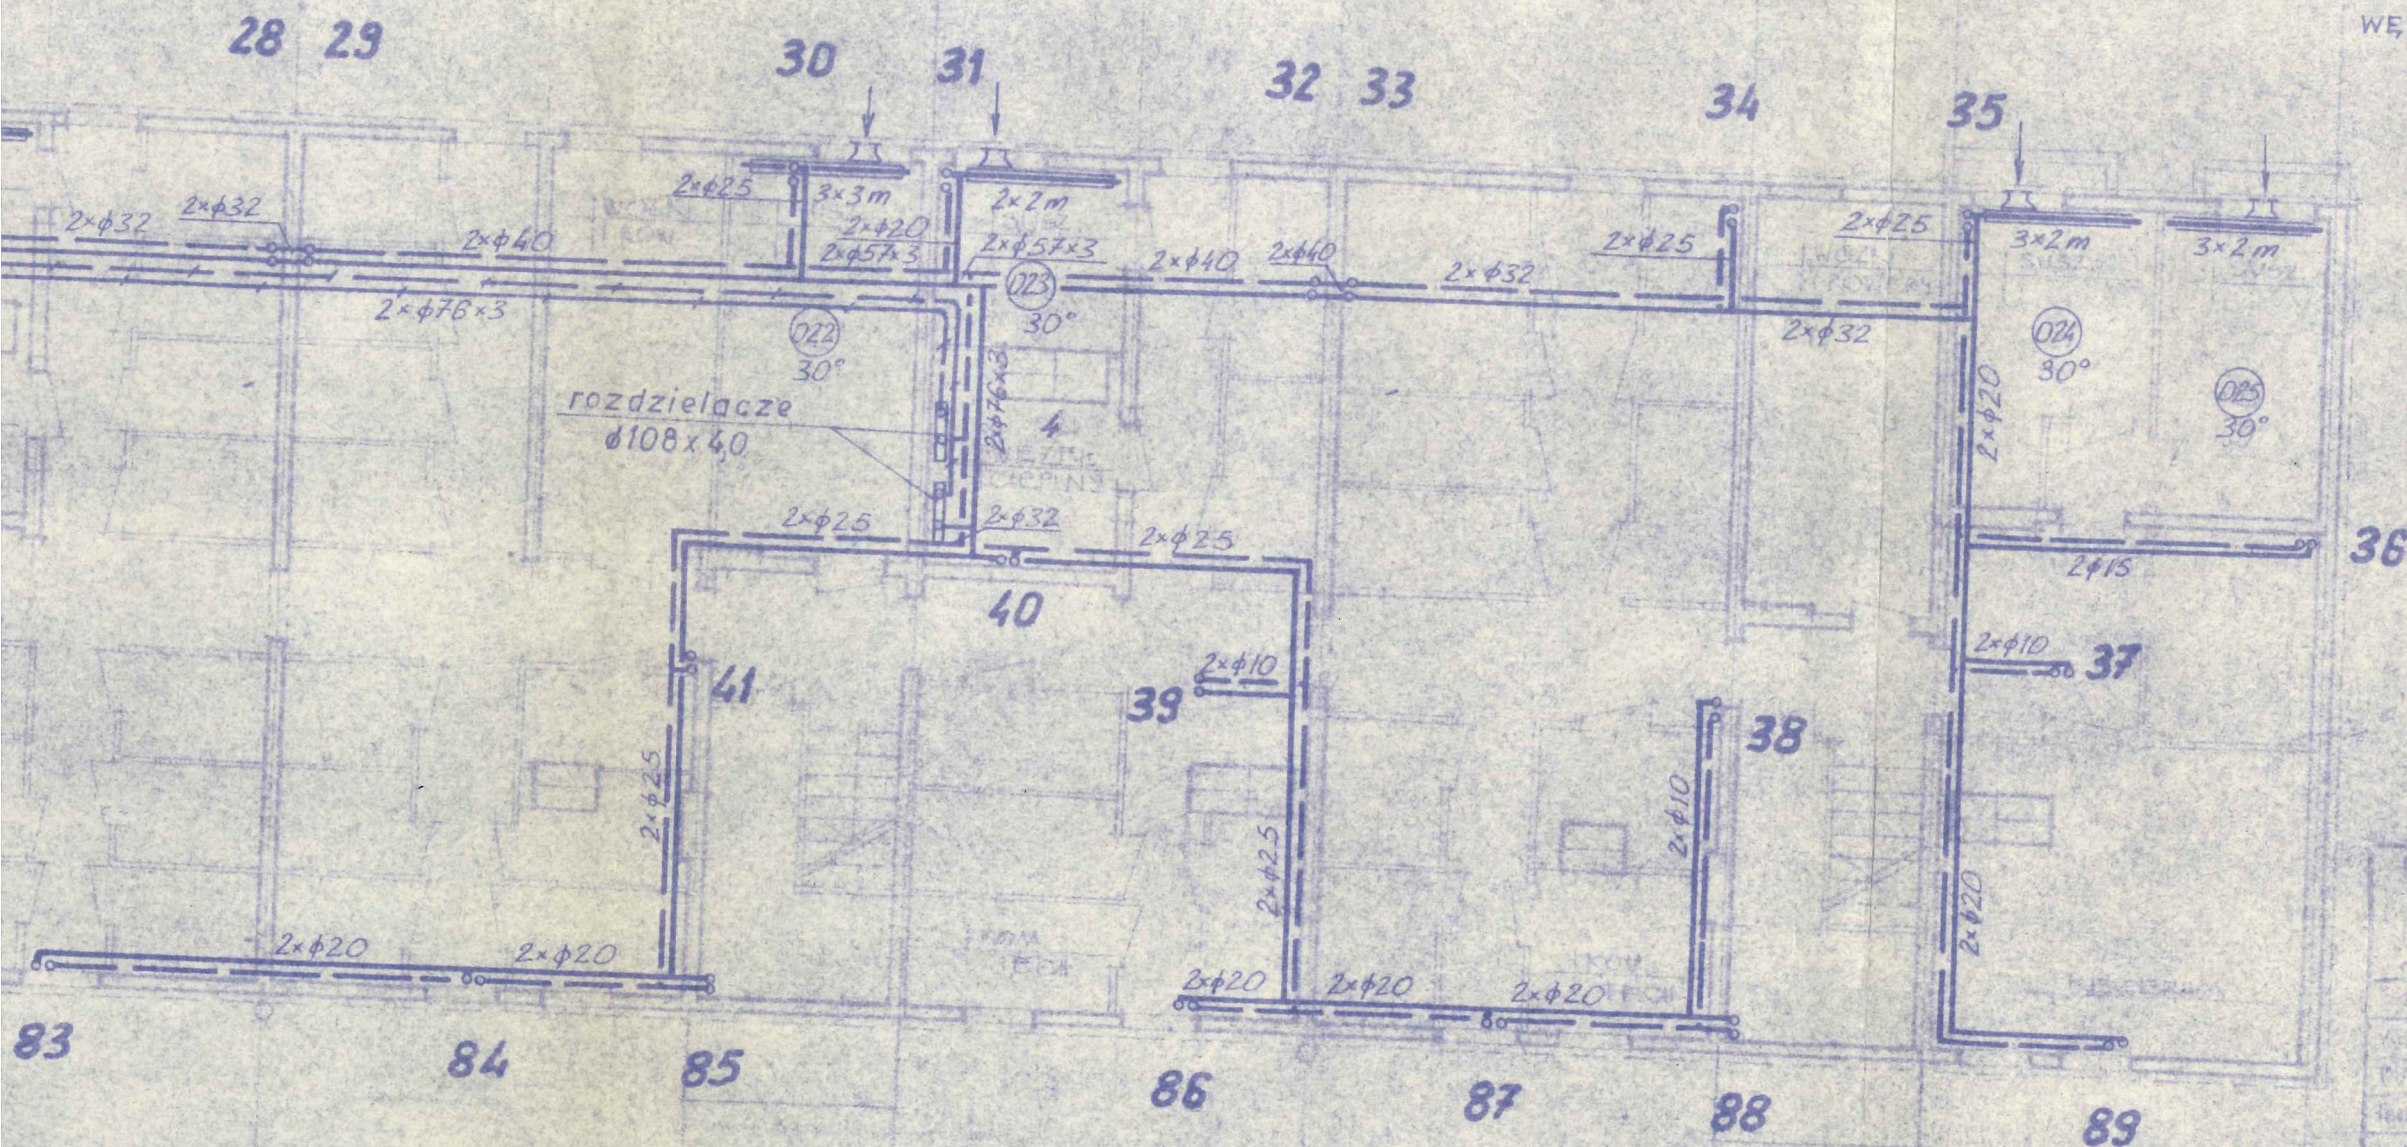

inst.	st. proj.	inż. J. KORNIAK	H. 63 v.	inż. [signature] [signature] [signature]
projektant	~ ~ ~	inż. J. ZWORSKA	~ ~ ~	
inst. obj.	~ ~ ~	inż. S. TOMASZEWSKI	~ ~ ~	
inst. p. o.				
inst. nadz.				

 SIEĆ CIEPLNA
 INSTALACJA WEWNĘTRZNA C.O.

 WOJEWODZKIE BIURO PROJEKTOW w WROCŁAWIU		188/H/64/WZ
Obiekt	SIEDLE H.S.M. KAMIENNA GÓRA SŁOWACKIEGO	
Inwestor	H.S.M. KAMIENNA GÓRA Inst. - C.O.	
Tytuł rysunku	ZUT PIWNIC, BUD. NR 7 H. 69v	
Autor projektu	Sporządził - data Z. HODORNICZY	100 2 8
KASPEREK Rys. wykonst	Kier. pracowni H. RÓŻAŃSKI	